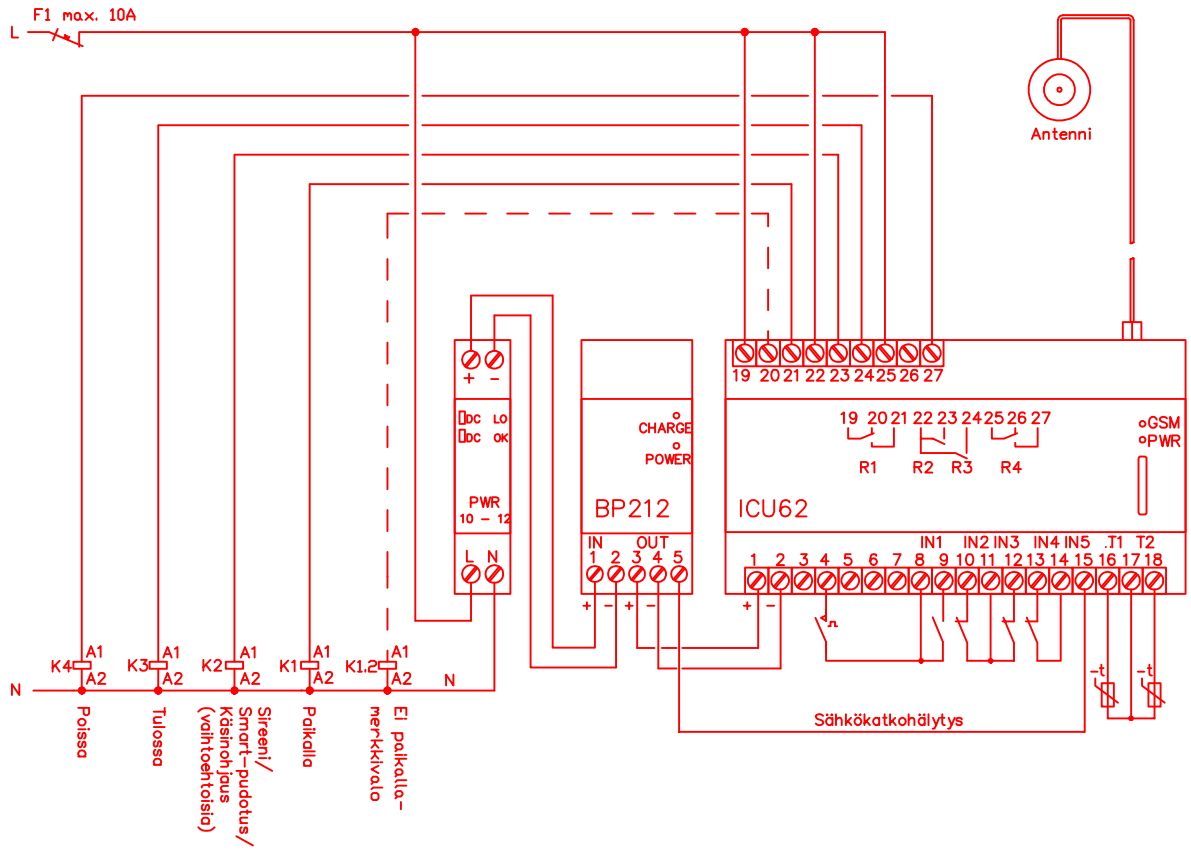

Huom. BP212 on lisävaruste
Varavirtalähteeltä voidaan ottaa syöttö max. 0.15A oheislaitteille. Ks. käyttöohje

□ta lämpötilanpudotuksen ohjaus saman vikavirtasuojan takaa kuin varsinainen syöttökin.

IN0	4 – 8	Paikallisohjaus (painike, koodilukko)
IN1	8 – 9	Yleishälytys
IN2	10 – 11	Kosteushälytys
IN3	11 – 12	Murtohälytys
IN4	13 – 14	Palohälytys
IN5	14 – 15	Sähkökatkohälytys
T1	16 – 17	Sisälämpötila-anturi (NTC 10 kΩ, max 10 m)
T2	17 – 18	Ulkolämpötila-anturi (NTC 10 kΩ, max 10 m)

Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Pvm.		Mittakaava	Lehti Lehdistä
		Muutos			
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Teki		Piirustusnumero	
		Tark.			
		Koodi			